



Poročilo o izvedeni nalogi
Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno

Evidenčna oznaka: 2300-18/27439-25/58726

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerkno

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 07.08.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Zakojca št.23
Številka vzorca: 25/58726
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Vzorec odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 17.06.2025 07:45 - 08:13
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ZAKOJCA, Zakojca št.23, pipa pred hišo
Vzorec sprejel: Luka Trampuš
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 17.06.2025 12:35

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.27	mg/L		/	/
Okus	brez okusa			/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			/	/
pH	8.0			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	317	µS/cm		2500	skladen
Pesticidi - organoklorni					
Alaklor	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Aldrin	<0.0012	µg/L		0.03	skladen
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		0.1	skladen
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
beta-HCH	<0.0012	µg/L		0.1	skladen
delta-HCH	<0.0018	µg/L		0.1	skladen
Dieldrin	<0.0015	µg/L		0.03	skladen
Endrin	<0.0016	µg/L		0.1	skladen
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		0.1	skladen
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		0.1	skladen
Heptaklor	<0.0027	µg/L		0.03	skladen
Izodrin	<0.0010	µg/L		0.1	skladen
Klordan	<0.0014	µg/L		0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L		0.1	skladen
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		0.1	skladen



Pesticidi - organoklorni

o,p-DDT	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDD	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDE	<0.0009	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDT	<0.0027	µg/L	0.1	skladen
trans-Heptaklorepoksidi	<0.0011	µg/L	0.03	skladen

Pesticidi - organofosforni in drugi

2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Azoksistobin	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Bromopropilat	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diazinon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Diklofluanid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Dimetoat	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Fenitroton	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Fention	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Folpet	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Kaptan	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Mevinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
o,p-Metoksiklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Ometoat	<0.05	µg/L	0.1	skladen
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
Paration-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Permetrin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pirimikarb	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Prosimidon	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Tetradifon	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Triadimefon	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Trifluralin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Vinklozolin	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - fenoksialkanojski

2,4 - DB	<0.016	µg/L	0.1	skladen
----------	--------	------	-----	---------



Pesticidi - fenoksialkanojski

2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L	0.1	skladen
Bromoksinil	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Joksinil	<0.009	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L	0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L	0.1	skladen
MCP	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Silvex	<0.008	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - uronski

Buturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Fluometuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Neburon	<0.011	µg/L	0.1	skladen

Epiklorhidrin

Epiklorhidrin	<0.1	µg/L	0.1	skladen
---------------	------	------	-----	---------

Indikativni parametri

Klorat	0.088	mg/L	ClO ₃ ⁻	0.25	skladen
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	0.25	skladen
Motnost	<0.1	NTU		1	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	0.39	mg/L	C	/	/
Sulfat	12	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen
Klorid	1.4	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Aluminij	18	µg/L		200	skladen
Natrij	3.9	mg/L		200	skladen
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Oksidativnost (Permanganatni indeks (oksidativnost) *)	<0.5	mg/L	O ₂	5	skladen

Kemijski parametri

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



Kemijski parametri

Mikrocistin LR	<0.05	µg/L		1	skladen
Vinilklorid	<0.05	µg/L		0.5	skladen
Nitrit	<0.004	mg/L	N	0.5	skladen
Nitrat	1.2	mg/L	NO ₃	50	skladen
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Cianid - prosti	<10	µg/L	CN ⁻	50	skladen
Fluorid	<1.0	mg/L	F	1.5	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Antimon	0.18	µg/L		10	skladen
Baker	0.0086	mg/L		2	skladen
Bor	0.0091	mg/L		1.5	skladen
Kadmij	<0.02	µg/L		5	skladen
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen
Selen	<0.1	µg/L		20	skladen
Nikelj	0.22	µg/L		20	skladen
Svinec	0.47	µg/L		10	skladen
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen
Benzen	<0.3	µg/L		1	skladen
Trihalometani (vsota)	4.9	µg/L		100	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		10	skladen
1,2-Dikloroetan	<3.0	µg/L		3	skladen

Kovine

Uran	0.21	µg/L		30	skladen
Mangan	0.14	µg/L		50	skladen

Kovine in mikroelementi

Kalij	0.56	mg/L		/	/
Magnezij	10	mg/L		/	/

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen

Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL		/	/

Organski parametri

Bisfenol A	<0.25	µg/L		2.5	skladen
------------	-------	------	--	-----	---------

Pesticidi



Pesticidi

Zoksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.1	µg/L	0.5	skladen

Pesticidi - triazinski in drugi

Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Prometon	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simetrin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Terbumeton	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Bromadiolon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-deskloro	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Paration-etil	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Propamokarb	<0.02	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L	0.1	skladen

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	0.01	skladen
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01	µg/L	0.1	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Skupna trdota	10.1	°N	/	/
---------------	------	----	---	---

Oddelek za pitne in kopalne vode



Procesna onesnaževala

Akrlamid	<0.03	µg/L	0.1	skladen
----------	-------	------	-----	---------

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/27439-25/58726-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-18/27439-25/58726-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/27439-25/58726-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zakojca št.23
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/58726
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 232670, 17.06.2025
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ZAKOJCA, Zakojca št.23, pipa pred hišo
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.06.2025 07:45 - 08:13
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Sprejem vzorca

Datum poročila: 07.08.2025

Datum in ura: 17.06.2025 12:35
Sprejel: Luka Trampuš



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.27	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	17.06.25 17.06.25
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.06.25 17.06.25
Temperatura vode	16.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	17.06.25 17.06.25
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.06.25 17.06.25
pH	8.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	17.06.25 17.06.25
<i>Meritev opravljena pri T = 16.7 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	317	µS/cm		ISO 7888:1985 ^[1] , na mestu odvzema	17.06.25 17.06.25
<i>Meritev opravljena pri T = 16.7 °C</i>					
Pesticidi					
Pesticidi (vsota)	<0.1	#	µg/L	Izračun, MB	28.07.25 06.08.25

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 07.08.2025 06:11

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Zakojca št.23		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/58726		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno		
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.		
Naročnik:	OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025		
Mesto odvzema:	VODOOSKRBNI SISTEM ZAKOJCA, Zakojca št.23, pipa pred hišo		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 01.08.2025
Datum in ura:	17.06.2025 07:45 - 08:13	Datum in ura:	17.06.2025 12:35
Odvzel:	Luka Trampuš, NLZOH OPKV	Sprejel:	Luka Trampuš

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Acetamidrid	<0.008 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Aklonifen	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Akrlamid	<0.03	µg/L		DIN 38413-6:2007 modif. v tc.9, NM	20.06.25 26.06.25
Azinfos-etil	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Benalaksil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Bifenoks	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Bisfenol A	<0.25 #	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	19.06.25 07.07.25
Boskalid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Bromadiolon	<0.02 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	02.07.25 19.07.25
Cibutrin	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Cimoksanil	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Ciprodinil	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	30.06.25 01.07.25
Difenokonazol	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Diflufenikan	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	30.06.25 01.07.25
Dimetaklor	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Dimetomorf	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Epiklorohidrin	<0.1 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	01.07.25 04.07.25
Epoksikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Fenazakvin	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Fenheksamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Fenpropidin	<0.007 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Fludioksonil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Flufenacet	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Flukvinkonazol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Fluopikolid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Flurokloridon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Fluroksipir	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Flutriafol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Foksim	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Identifikacija organskih spojin (GC/MS)	priloga #			SM 6410B: 2005 ^[2] , MB	23.07.25 25.07.25
Imidakloprid	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Izoksafutol	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Karbendazim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Klomazon	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Klopiralid	<0.1 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Klorat	0.088	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	20.06.25 20.06.25
Kloridazon	<0.004	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	20.06.25 20.06.25
Klorotalonil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Klortoluron-desmetil	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Klotianidin	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Krezoksime-metil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Kumafos	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Kvinoksifen	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Mandipropamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metaflumizon	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metiokarb	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Metolaklor-deskloro	<0.01 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	02.07.25 19.07.25
Metosulam	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Mezotrion	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Mikrocistin LR	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-117, izdaja 1, MB	14.07.25 16.07.25
Monobromocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	30.06.25 01.07.25
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Paration-etil	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 12, MB	07.07.25 24.07.25
Penkonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Perfluorobutanojska kislina	0.00086 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorononanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005 #	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	30.06.25 02.07.25
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Pinoksaden	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Piridafention	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Propamokarb	<0.02 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	02.07.25 19.07.25
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Tebukonazol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Tepraloksidim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Tetrakonazol	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Tiaklopid	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Tiametoksam	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Tiofanat-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Tribenuron-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Trifloksistrobin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	30.06.25 01.07.25
Vinilklorid	<0.05 #*	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	20.06.25 26.06.25
Zoksamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, NG	17.06.25 17.06.25
Barva (436 nm)	<0.2 <i>pH = 8,0</i>	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B ^[3] , NG	17.06.25 17.06.25
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	SIST ISO 7150-1:1996, NG	17.06.25 17.06.25
Nitrit	<0.004	mg/L	N	SIST EN 26777:1996, NG	17.06.25 17.06.25
Nitrat	1.2	mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Celotni organski ogljik - TOC	0.39	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	24.06.25 24.06.25
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	20.06.25 21.06.25
Cianid - prosti	<10 #	µg/L	CN ⁻	ND-OKANG-129, NG	20.06.25 20.06.25
Sulfat	12	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Fluorid	<1.0	mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Klorid	1.4	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Aluminij	18	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Arzen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Antimon	0.18	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Baker	0.0086	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Bor	0.0091	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Cink	11	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Kadmij	<0.02	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Krom	<0.4	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Selen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Uran	0.21	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Mangan	0.14	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Molibden	0.42	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Natrij	3.9	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Nikelj	0.22	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Svinec	0.47	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Železo	<40	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	20.06.25 20.06.25
Benzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	20.06.25 26.06.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Dibromoklorometan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Triklorometan (kloroform)	3.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Bromodiklorometan	1.4	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Trihalometani (vsota)	4.9	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[4] , NG	07.07.25 07.07.25
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	07.07.25 07.07.25
Tetraklorometan	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
1,2-Dikloroetan	<3.0 #	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
1,1,1-Trikloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
1,1,1,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Benzo(a)piren	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467: 1998 , NG	18.06.25 18.06.25
Benzo(b)fluoranten	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Benzo(k)fluoranten	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Benzo(ghi)perilen	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2 ^[5] , NG	27.06.25 27.06.25
Acenaften	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Antracen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Benzo(a)antracen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Dibenzo(a,h)antracen	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Fluoren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Fluoranten	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Krizen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Acenaftilen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Fenantren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Naftalen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Piren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	26.06.25 27.06.25
Endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
PCB - vsota	<0.0015	#	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Acetoklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Ametrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Atrazin	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Atrazin, Desetil-	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Atrazin, Desizopropil-	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Bromacil	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Cianazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Heksazinon	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metamitron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metazaklor	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metribuzin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Napropamid	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Prometon	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Sekbumeton	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Simetrin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Terbumeton	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Azinfos-metil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Azoksistrobin	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Bromofos-etil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Bromopropilat	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Demeton-S-metil	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Diazinon	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Diklobenil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Diklofluanid	<0.02 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Diklorfos	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Dimetoat	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Disulfoton	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Etion	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Fenitrotrion	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Fention	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Folpet	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Forat	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Fosalon	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Fosfamidon	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Fosmet	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Kaptan	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Klorbenzilat	<0.01	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Metidation	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Mevinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Monokrotofos	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
o,p-Metoksiklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Ometoat	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Paration	<0.008	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Paration-metil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Pendimetalin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Metolaklor-ESA	<0.017 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Oddan neakreditirano zaradi odstopanja od postopka.					
Permetrin	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Pirimikarb	<0.009	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Skupna trdota	10.1 #	°N		Izračun, NM	26.06.25 26.06.25
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Prosimidon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Tetradifon	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Kalcij	56	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Triadimefon	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Kalij	0.56	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Triazofos	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Magnezij	10	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Trifluralin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Triklorfon	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Vamidotion	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	20.06.25 26.06.25
Vinklozolin	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	24.06.25 30.06.25
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Aldrin	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
beta-HCH	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
delta-HCH	<0.0018	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Dieldrin	<0.0015	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Endrin	<0.0016	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Heptaklor	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Izodrin	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Klordan	<0.0014 #	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
o,p-DDT	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
p,p-DDD	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
p,p-DDE	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
p,p-DDT	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
trans-Heptaklorepeksid	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.06.25 26.06.25
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Bromoksinil	<0.021	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Joksinil	<0.009	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
MCPP	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Silvex	<0.008	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	26.06.25 30.06.25
Buturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Fluometuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Neburon	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25

[1] Metodo izvajamo on-line.

[2] Identifikacijo spojin smo izvedli na podlagi primerjave masnih spektrov zaznanih spojin z zbirko spektrov iz standardizirane knjižnice masnih spektrov (Wiley Registry 10th Edition / NIST 2014) in/ali lastno zbirko standardiziranih masnih spektrov.

[3] pH je izmerjen z metodo SIST EN ISO 10523:2012.

[4] Vsota trihalometanov predstavlja seštevek naslednjih parametrov: triklorometan, bromodiklorometan, dibromoklorometan, tribromometan.

[5] Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota): benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen in indeno (1,2,3-cd)piren.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

NG - OKA Nova Gorica, Vipavska ulica 13, Nova Gorica

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

25-058726 GC-MS

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Petra Breclj, univ.dipl.inž.živ.teh. ob 01.08.2025 09:22:20

Pija Rep, univ. dipl. kem.

OKA Maribor

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zakojca št.23
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/58726; Lab. št.: 25/3685
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ZAKOJCA, Zakojca št.23, pipa pred hišo
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.06.2025 08:13

Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 17.06.2025 12:41

Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 24.06.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.06.2025 18.06.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.06.2025 18.06.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.06.2025 19.06.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.06.2025 18.06.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	17.06.2025 19.06.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	17.06.2025 20.06.2025

Analitik:

Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:

Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 24.06.2025 14:09:07

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.


Priloga poročilu o kemijskem preskušanju

IDENTIFIKACIJA ORGANSKIH SPOJIN (GC/MS)

S PLINSKO KROMATOGRAFIJO Z MASNO SELEKTIVNIM DETEKTORJEM

Ime vzorca: Pitna voda - Zakojca št.23
Laboratorijska številka: 25-058726
Priprava: Ekstrakcija tekoče/tekoče z diklorometanom
Vnos vzorca: 1 μ L/100 μ L/1L (SL)

Abundance

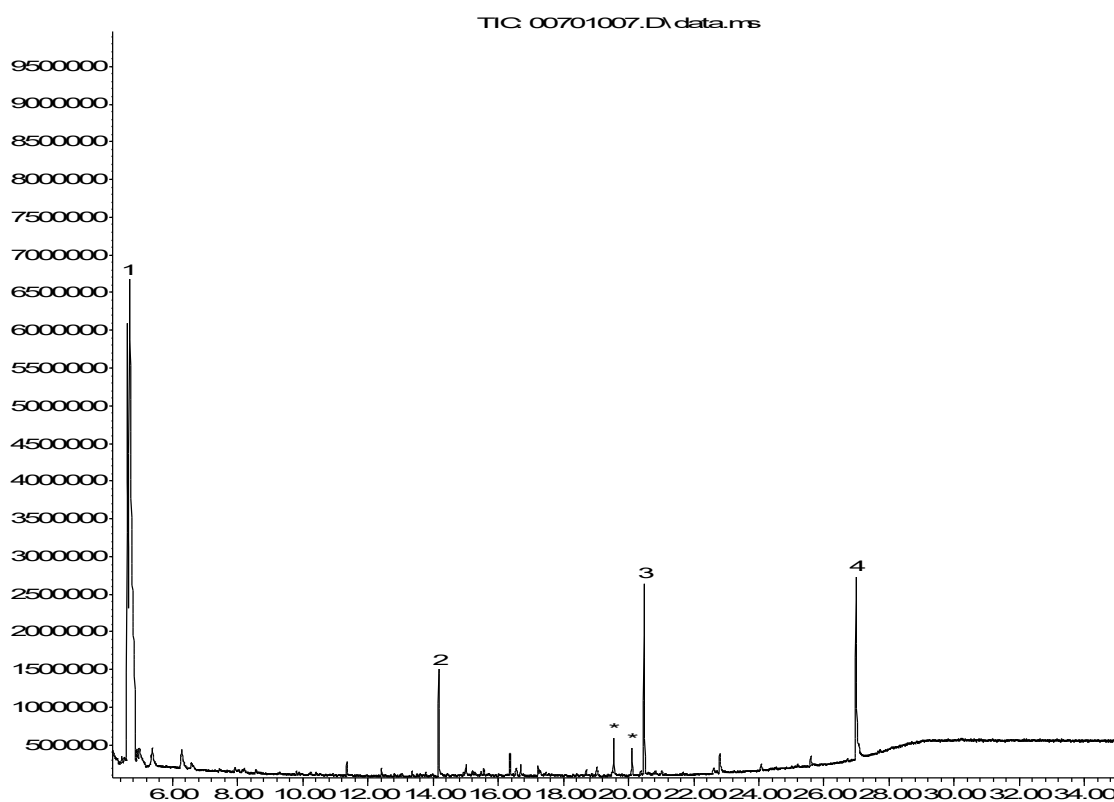

Time-->

celotni ionski kromatogram

Tabela 1: identificirane spojine

zap. št	ret. čas (min)	ime spojine (najverjetnejša identifikacija)	CAS
1	4,8	neidentificirana spojina m/z (59, 107, 43)	
2	14,2	dodekanal	112-54-9
3	20,5	interni standard DBP-d4 (0,26 µg/L)	
4	27,0	interni standard DOP-d4 (0,45 µg/L)	

KOMENTAR:

Vzorec vode ekstrahiramo z diklorometanom in analiziramo na sklopu plinska kromatografija v povezavi z masno selektivnim detektorjem (GC/MSD). Masne spektre zaznanih vrhov primerjamo s spektri iz standardne knjižnice masnih spektrov NIST 23 ter WILEY 23 ali pa podajamo lastno interpretacijo masnega spektra.

V ekstraktu smo identificirali spojine navedene v tabeli 1. Spojine označene z * in/ali nižje neoznačene so del ozadja analitskega postopka ali interference sistema.